




PŘED PROVÁDĚNÍM VÝZTUŽE JE TŘEBA VYTÝČIT PLASTOVÉ KOMORY NÁDRŽÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝZTUŽ POSUNOUT DÁLE OD JEJICH LÍCE.

SB1 – 2,87 BM

SB3 – 2,87 BM

SB2 – 2,05 BM

SB2* – 1,75 BM

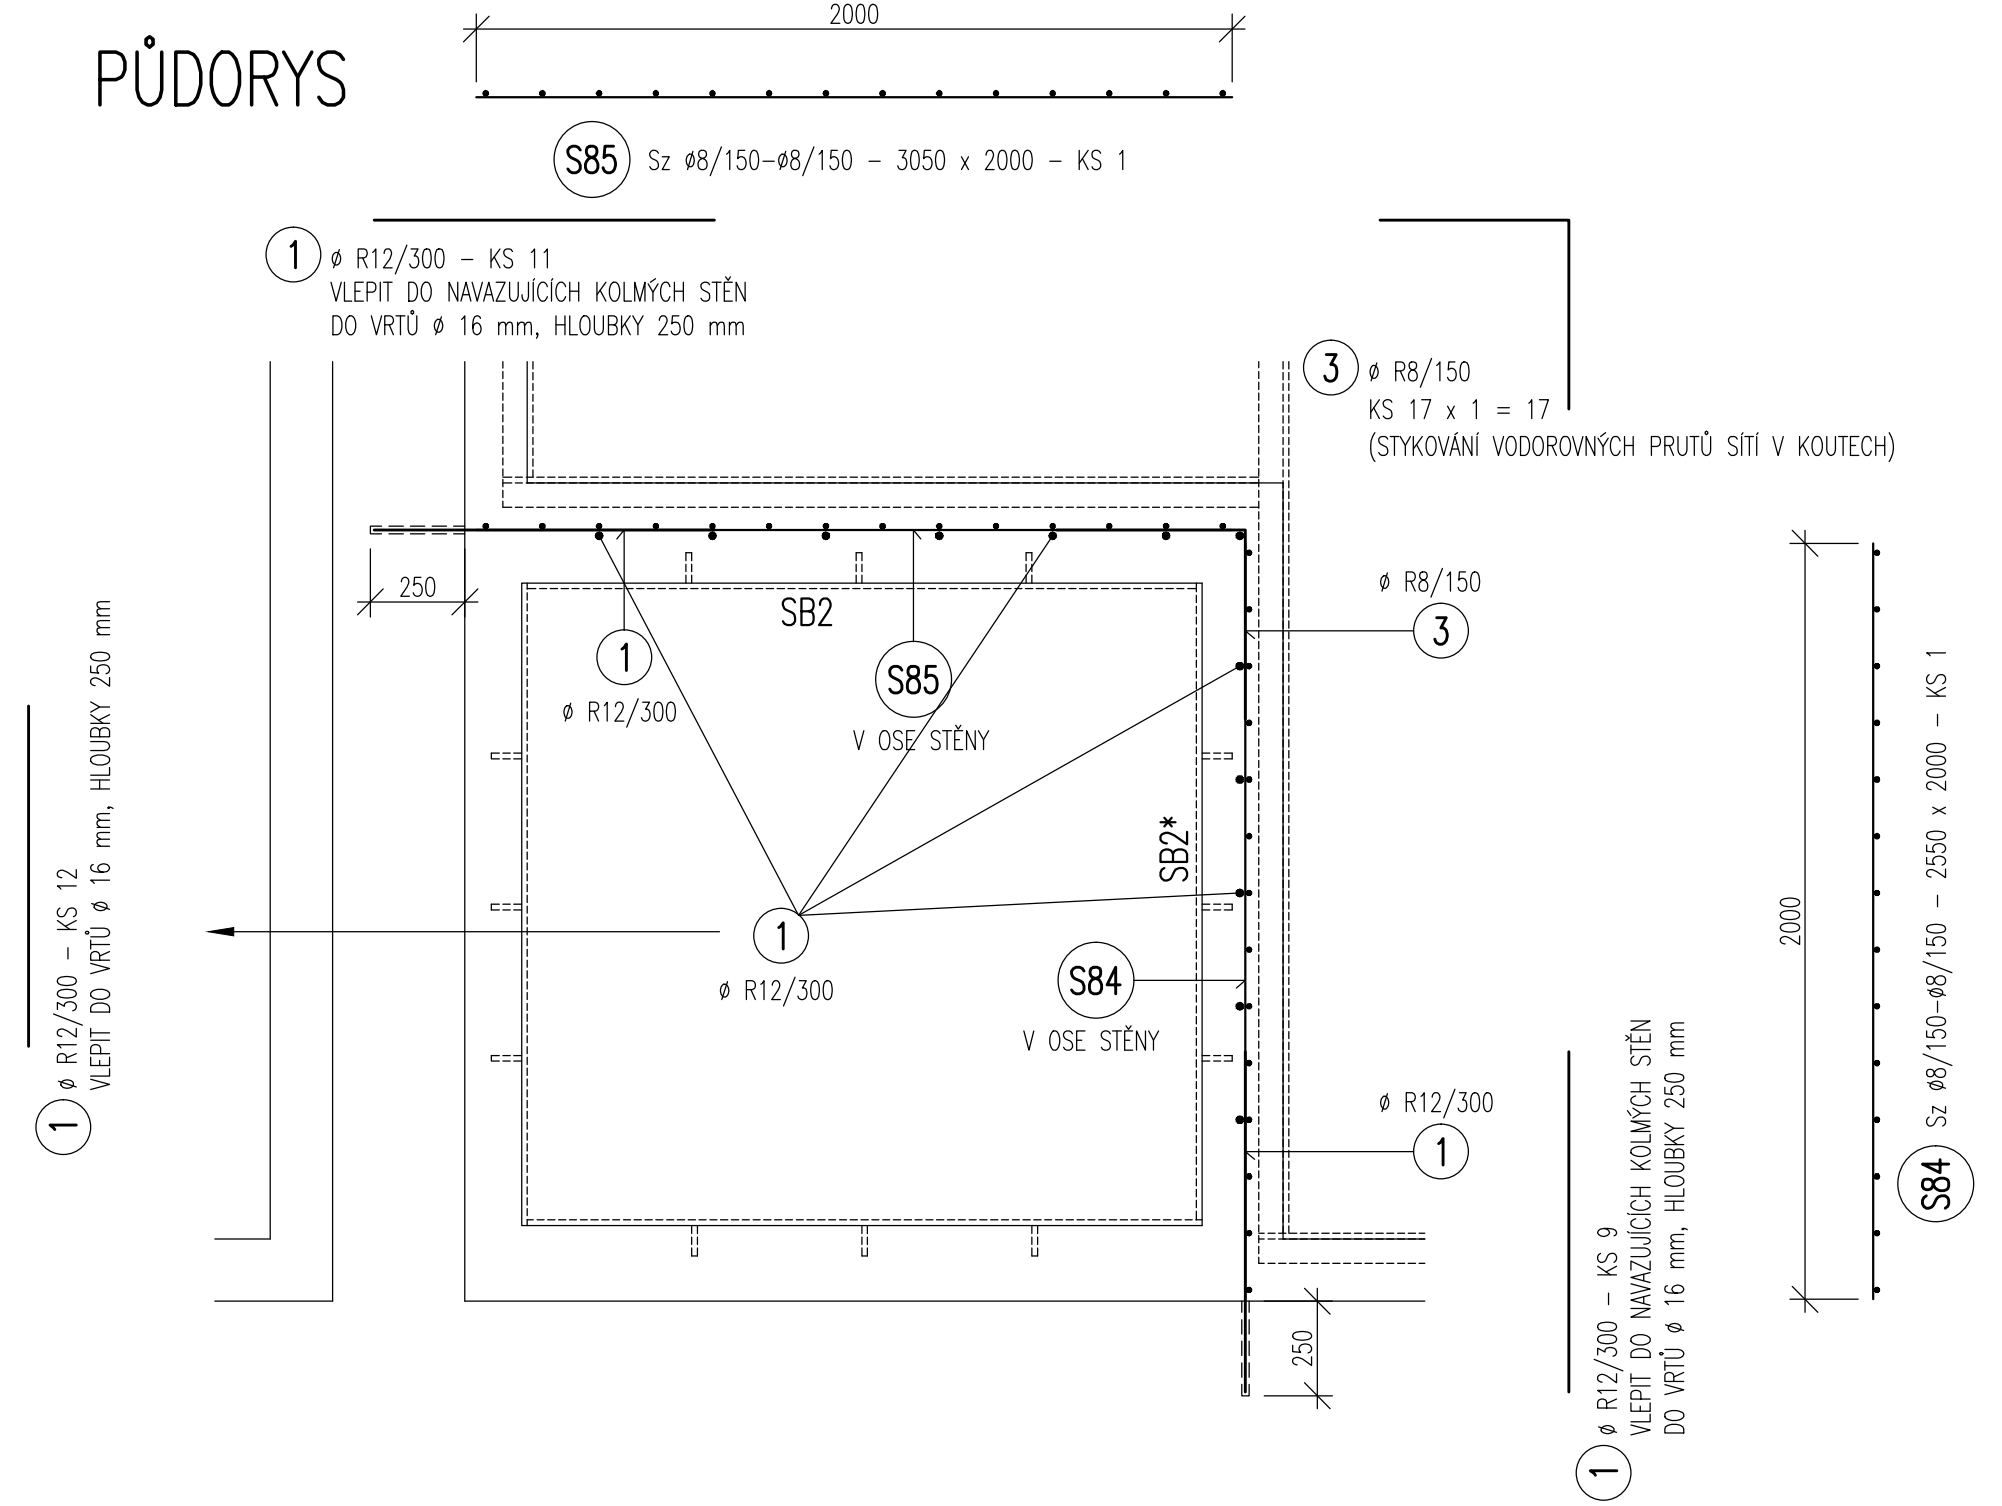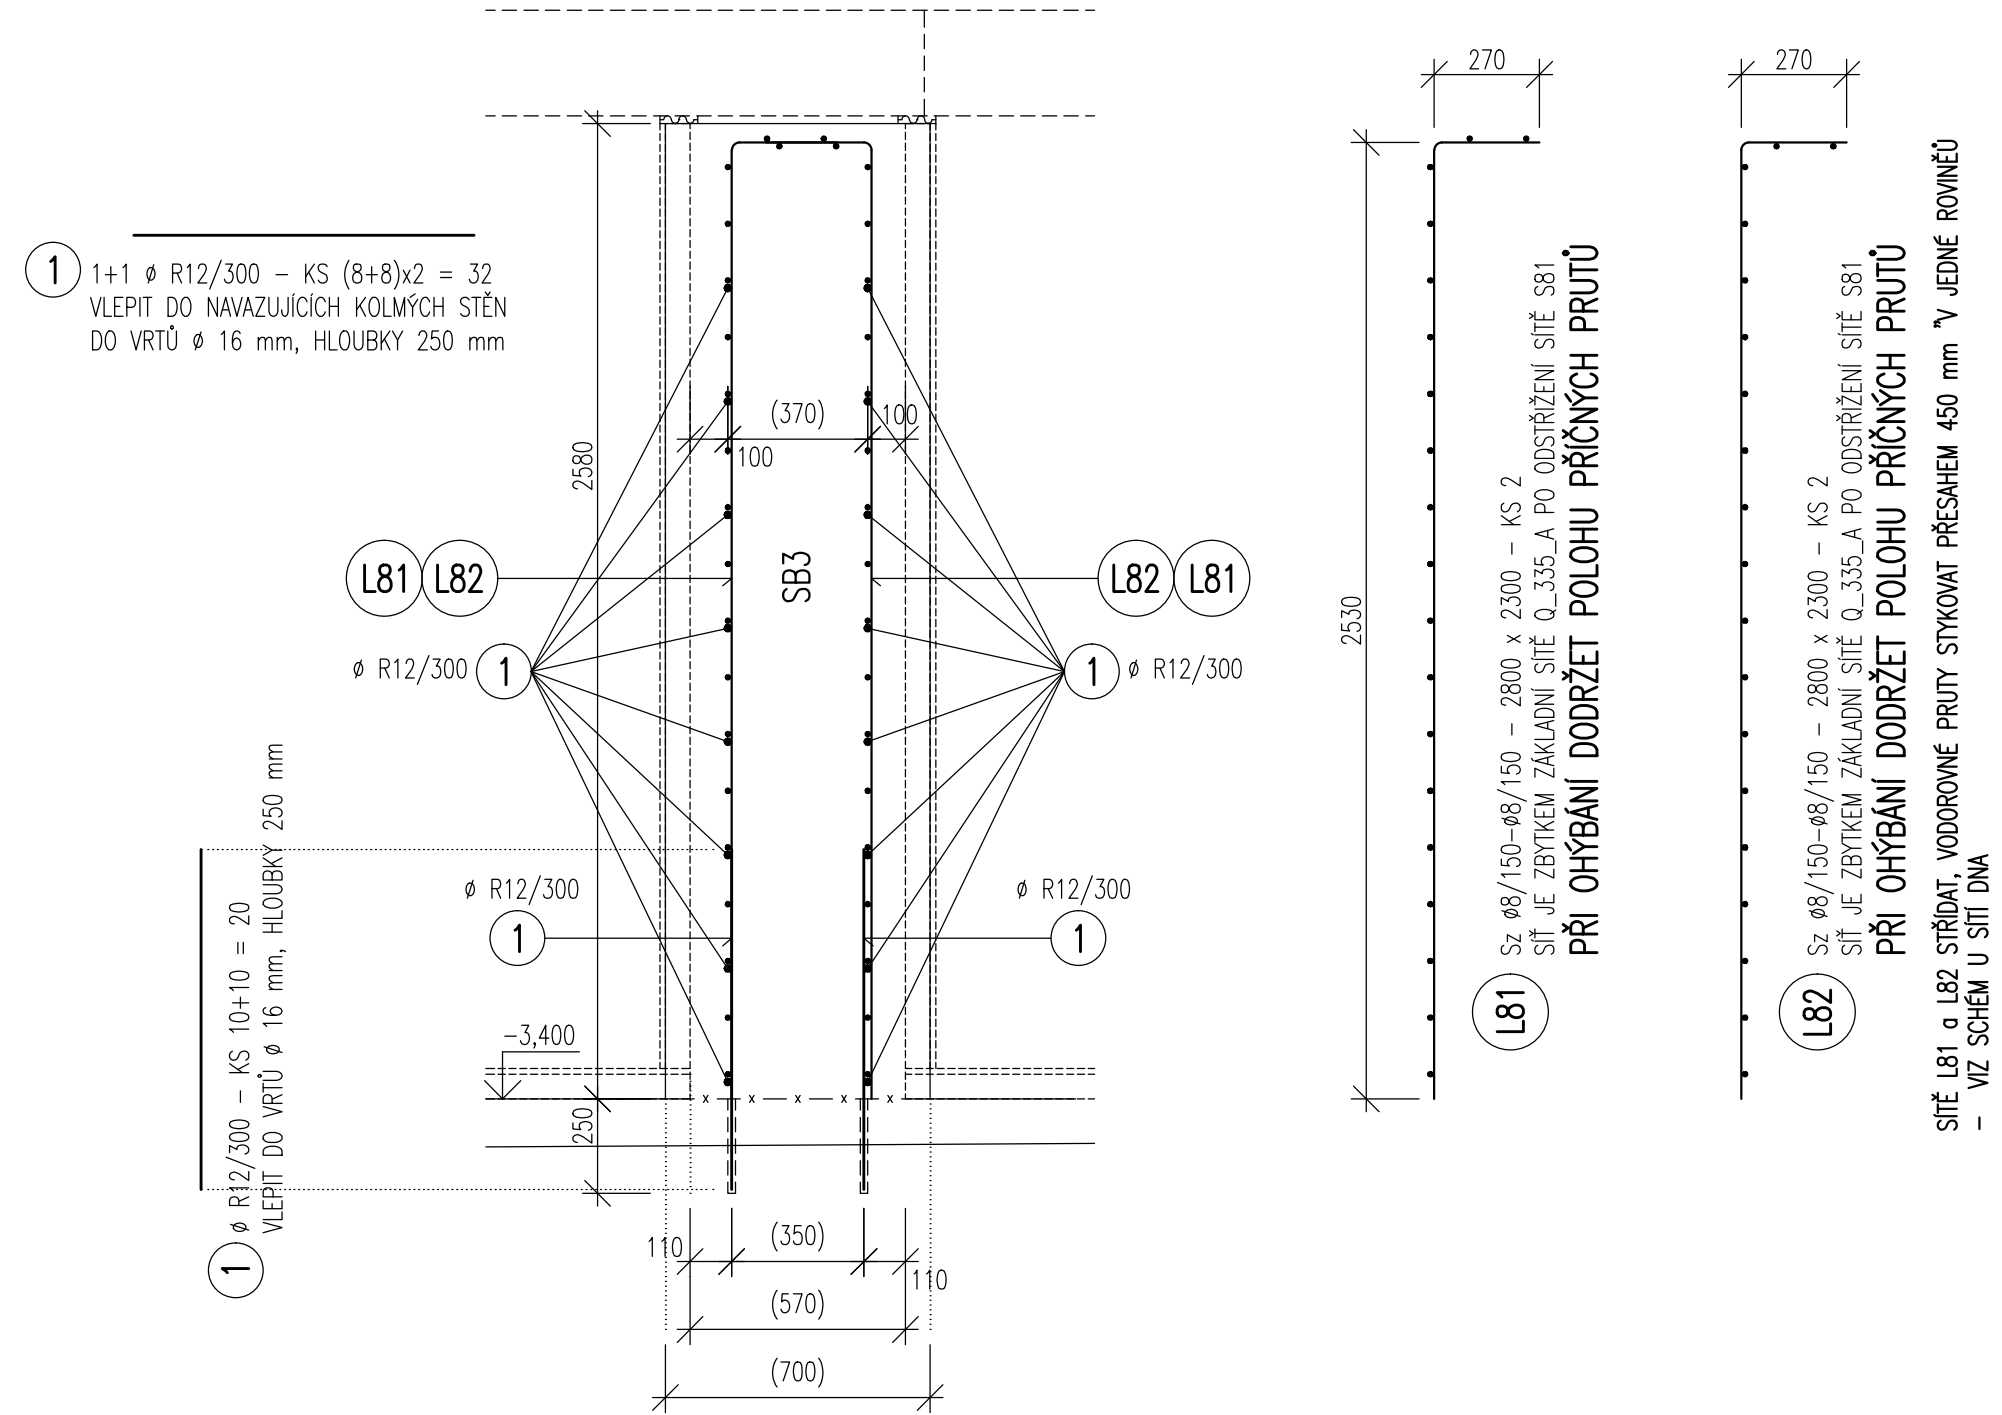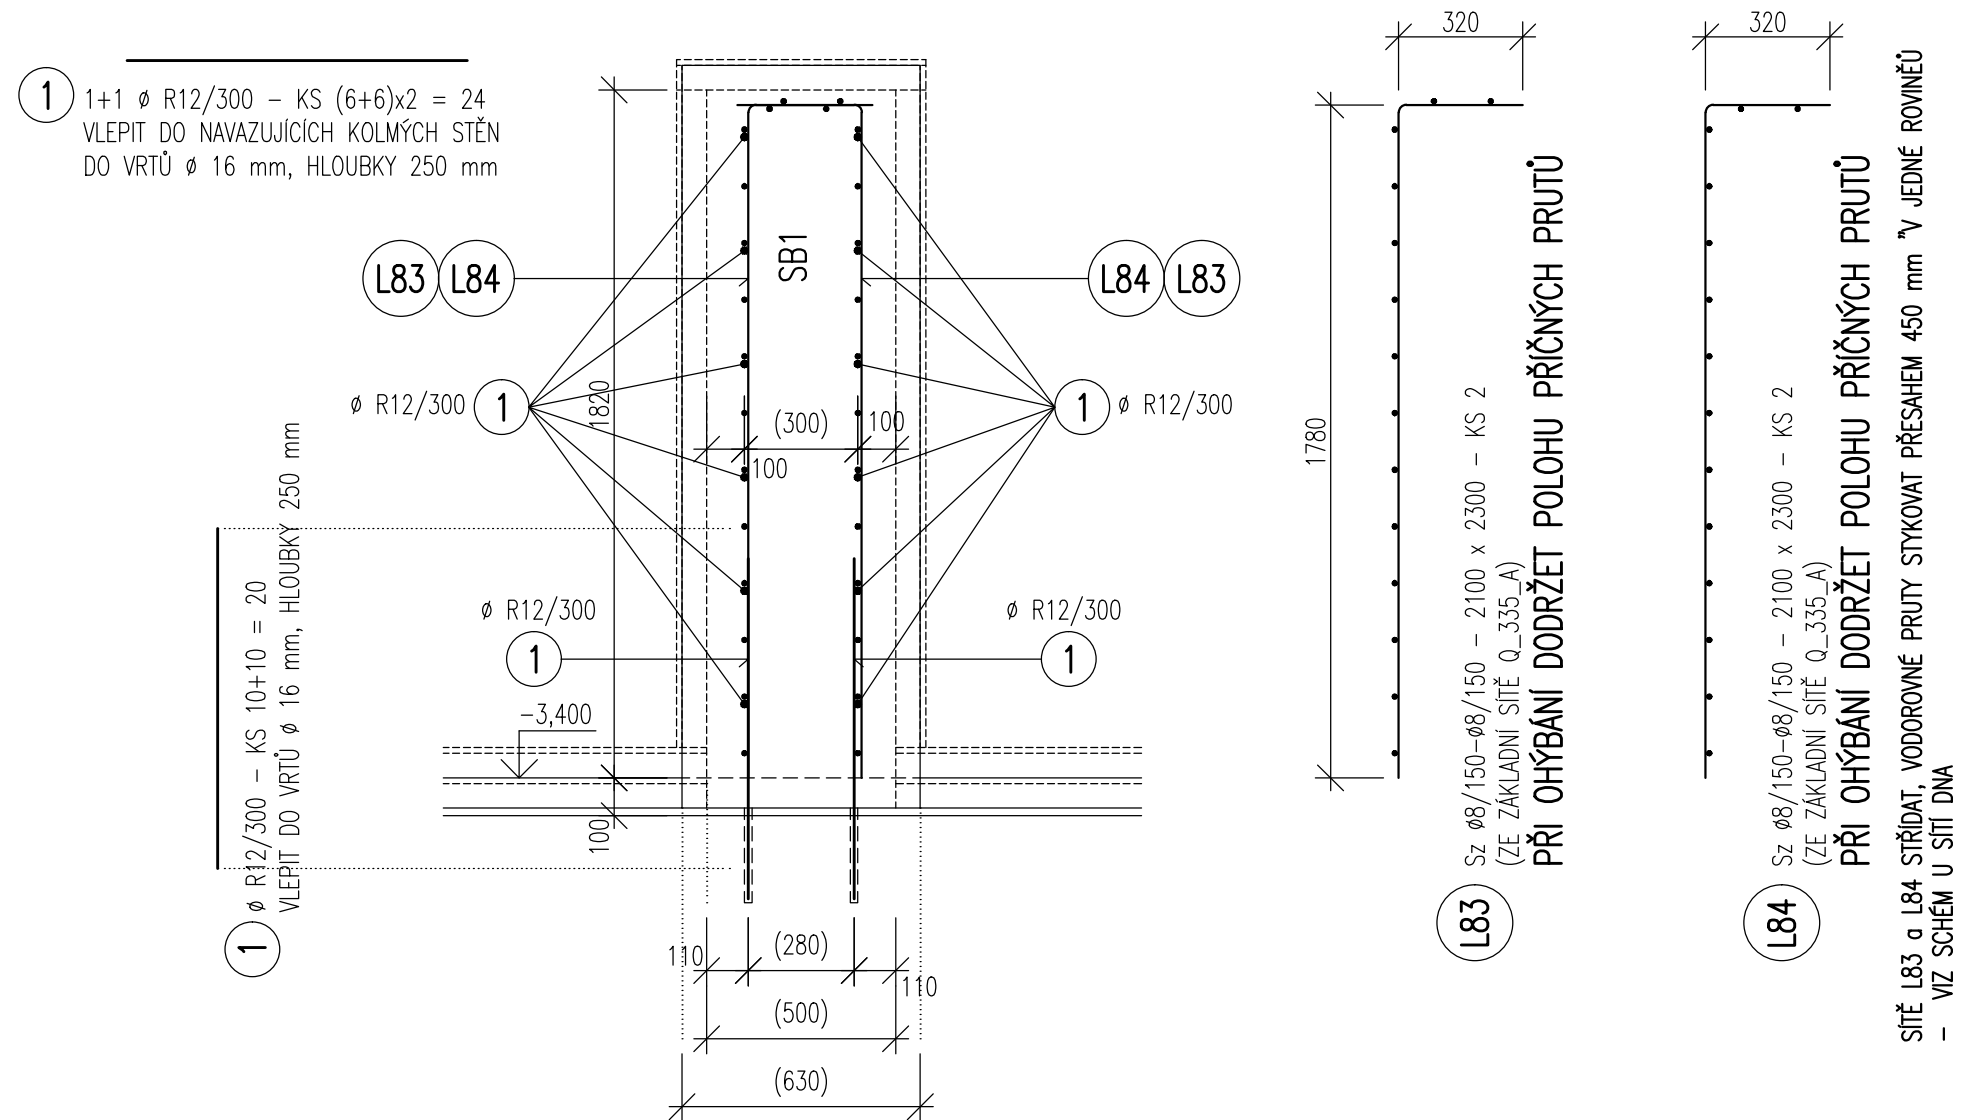

POZNÁMKA:

SPOLEČNÝ VÝPIS VÝZTUŽE JE NA VÝKRESE D.01.ST.06.

BETON ČSN EN 206+A1:
C 25/30 - XC3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S5

OCEL B500B (10 505 - R), žebírkové sítě (Sz)
KRYTÍ 35 mm

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| 0 | 30.04.2020 | ZSPD+DPS | |
| ZMĚNA | DATUM | PŘEDMĚT ZMĚNY | |
| ČÁST DOKUMENTACE | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI | ATLANT "s.r.o.", Jižní 870, 500 03, Hradec Králové | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. FRANTIŠEK FUTERA | | |
| VYPRACOVAL | ING. FRANTIŠEK FUTERA | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 09-HM20 | | |
| GENERALNÍ PROJEKTANT | HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové | | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | ING. ZDENĚK MIKULECKÝ | | |
| OBJEDNATEL | Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice | | |
| REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NOVÉ ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD SO 01 – REKONSTRUKCE ČOV NÁDRŽE – SANACE – VNITŘNÍ STĚNY SB1 až SB3 – VÝZTUŽ | | ČÍSLO ZAKÁZKY | HMP2017-10-301 |
| | | DRUH PD | ZSPD+DPS |
| | | DATUM | 04/2020 |
| | | FORMÁT A4 | 6 |
| | | MĚŘÍTKO | PŘÍLOHA |
| | | 1:20 | D.01.ST.08 |