


KOMPLETNÍ SCHÉMA OSS

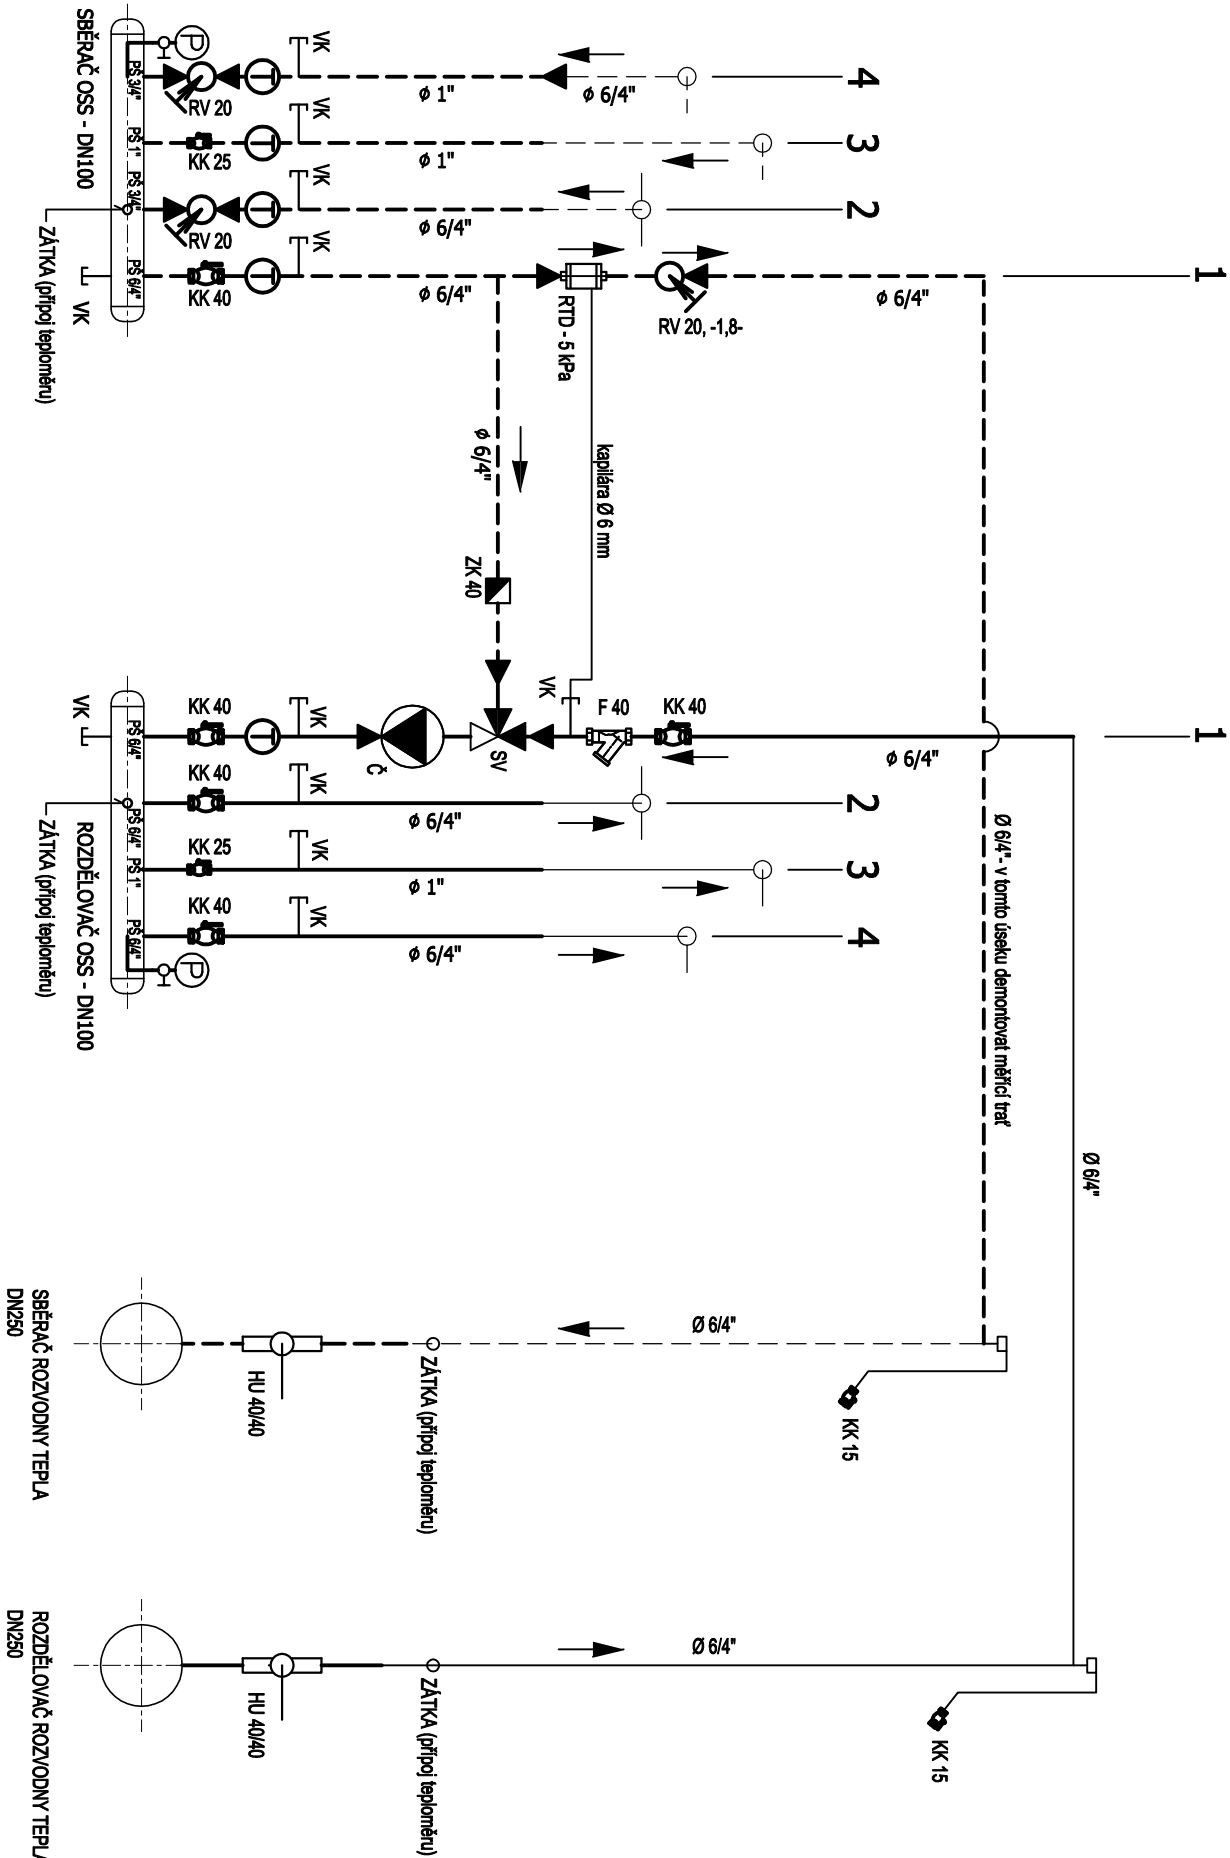

- 1

HLAVNÍ PŘÍVOD
- 2

SKLAD MATERIÁLU (DŘÍVE CHEMIE)
- 3

ŠATNY
- 4

DILNY

- potrubí ÚT přívodní - nové
- potrubí ÚT zpětné - nové
- potrubí ÚT přívod - stávající
- potrubí ÚT zpětné - stávající

- SV

SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN25, kvs=6,3 m³/h. (DODÁ PROFESE MaR)
- Č

OBĚHOVÉ ČERPADLO Voros Pico 25 / 1-8
- RTD

REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE DA516, DN20, kvs = 4 m³/h., ROZSAH 5 - 30 kPa, o.č. 52 795-020 (nastavit 5 kPa)
- F

VODNÍ FILTR - ZÁVITOVÝ
- KK

UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R910X - ZÁVITOVÝ S DADO KOULI
- RV

REGULAČNÍ VENTIL STAD BEZ VYPOUŠTĚNÍ
- T

TEPLOMĚR VČ. TLAKOVÉ JÍMKY, ROZSAH 0 - 120°C
- P

TLAKOMĚR D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY, ROZSAH 0 - 6 BAR, SPOD. PŘÍPOJ
- HU

HORKOVODNÍ PŘÍVAŘOVACÍ UZÁVĚR - PM40
- ZK

ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ CELOKOVOVÁ
- PŠ

PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ - OSADIT DO KUL. KOHOUTU
- VK

VYPOUŠTĚCÍ A MAPUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT - DN15

SO - 06 ÚDRŽBA MAJETKU

| | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| CENTROTERM | KAMENEC 11, 534 01 HOLICE 469 638 324, mob. 776 333 723 | | PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ | |
| | VÝPRAČOVÁL | Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o. | MĚŘÍTKO | bez |
| | INVESTOR | Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Teplého 2141, 532 20 Pardubice | DATUM | 01 / 2023 |
| | STAVBA | REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPM | Č. V. | D1.4a / 2.02 |
| NÁZEV | KOMPLETNÍ SCHÉMA OSS | | | |
| ČÁST | STROJNĚ TEPELNÁ | | | |