




# PŮDORYS - TŮ... 1 : 25

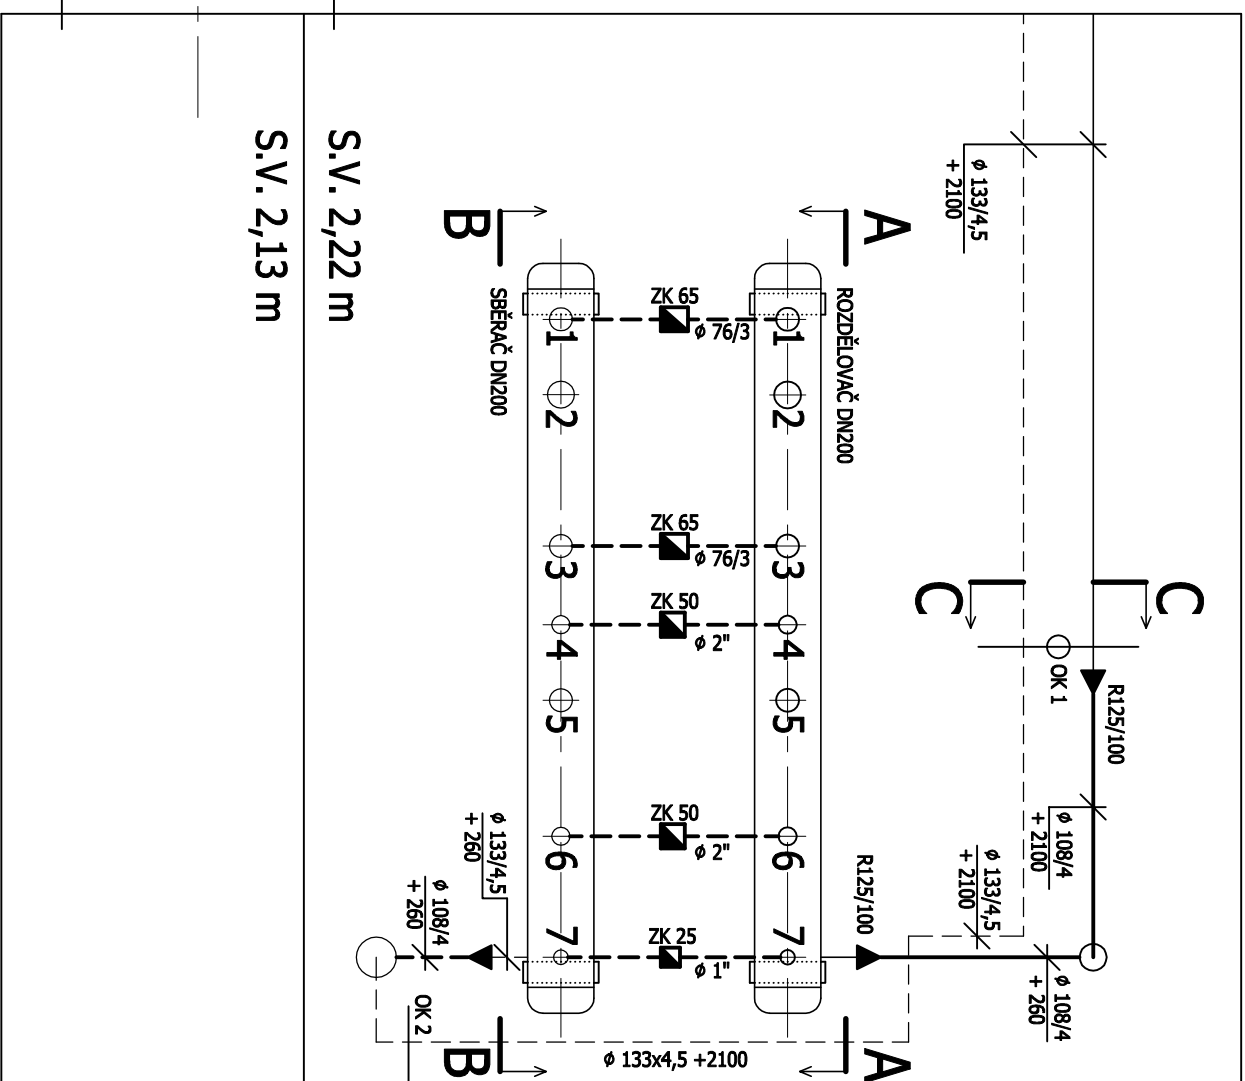


# ŘEZ C-C ... 1:25

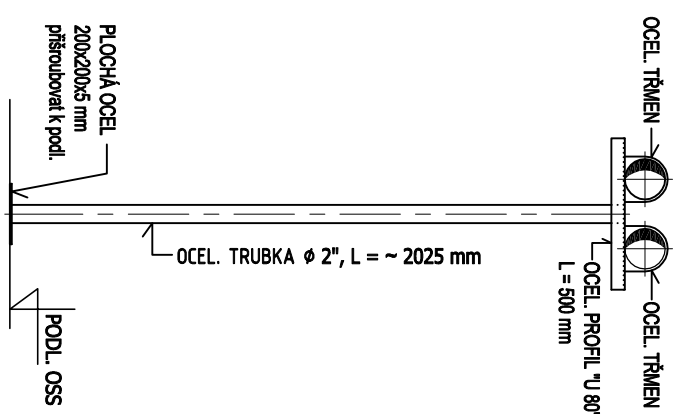

# ŘEZ A-A...1:25

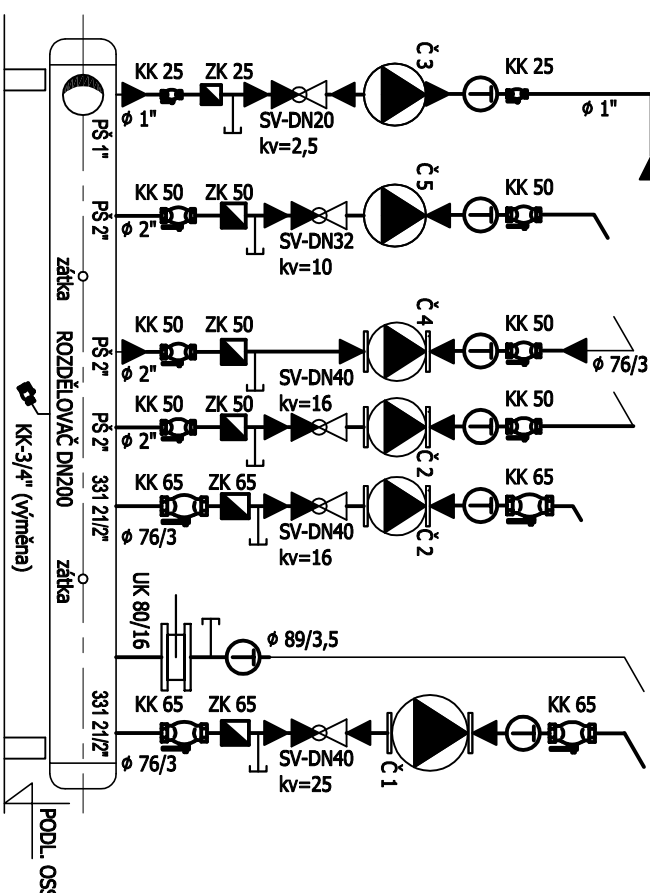

# ŘEZ B-B ... 1:25

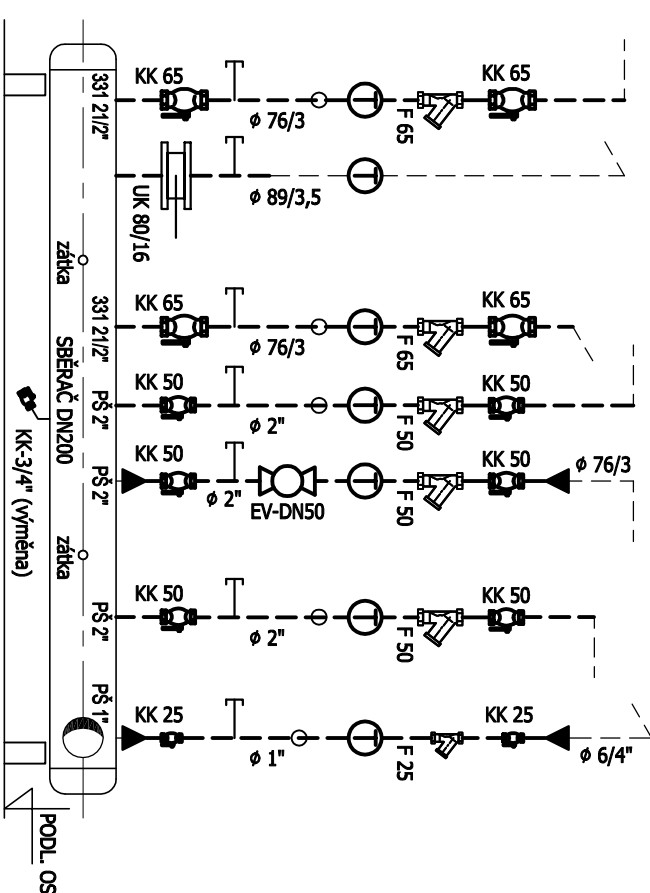

- 1 VÝCHODNÍ ČÁST HALY - TEPLOVZDUŠNÉ SOUPRAVY, DN65
- 2 VZT PRO LAKOVNU, TYP RNA 800 6Nv - 1. PATRO, DN80 - MIMO PROVOZ
- 3 NÁSTAVBA - JIH , DN65
- 4 ZÁPADNÍ ČÁST HALY - TEPLOVZDUŠNÉ SOUPRAVY, DN50
- 5 MONTÁŽNÍ JÁMY, DN65
- 6 NÁSTAVBA - SEVER, DN50
- 7 AKUMULÁTOROVNA, DN40

potrubí út přívodní - nové  
 potrubí út zpětné - nové  
 potrubí út přívod - stávající  
 potrubí út zpětné - stávající

SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102 (DODÁ PROFESE MAR)  
VENTIL PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ S ELEKTROPONEM (DODÁ PROFESE MAR)

STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA 2L 32-60-180 PŘEMÍSTĚNÉ Z VĚTVY 4  
STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO UPS 32-60F PŘEMÍSTĚNÉ Z VĚTVY 1

**OBĚHOVÉ ČERPADLO YONOS Maxo 30 / 0,5 - 7, PN10**

## VODNÍ FILTR - ZÁVITOVÝ

UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R910X - ZÁVITOVÝ S DADO KOULÍ

REGULAČNÍ VENTIL STA F DN80, PN16, NASTAVIT NA HODNOTU REGULACE 4,2

TEPLOMĚR VČ. TLAKOVÉ JÍMKY, ROZSAH 0 - 120°C

TLAKOMĚŘ D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY, ROZSAH 0 - 6 BAR, SPOD. PŘÍPO.

UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka, PN16

## ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ CELOKOVOVÁ

# PŘÍMÉ RADIAČOROVÉ ŠROUBENÍ

**ŠROUBENÍ PŘÍMÉ POZINKOVANÉ č. 331**

# VYPOUŠTĚCÍ A NAPUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT - DN15

## OCELOVÉ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE

# SO - 04 HALA TĚŽKÉ ÚDRŽBY

<b>CT</b>		<b>CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ</b>	
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE		☎ 469 638 324,    mob. 776 333 723	
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	
INVESTOR	Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Teplého 2141, 532 20 Pardubice	1:25	
STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTOVÉ SMĚŠOVACÍ STANICE HAL Y TĚŽKÉ ÚDRŽBY V AREÁLU DPMP	DATUM	
NÁZEV	PŮDORYS A ŘEZY - NOVÝ STAV	04 / 2022	
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ	Č. V.	
		D1.4a / 2.02	