




PŮDORYS 1 : 25

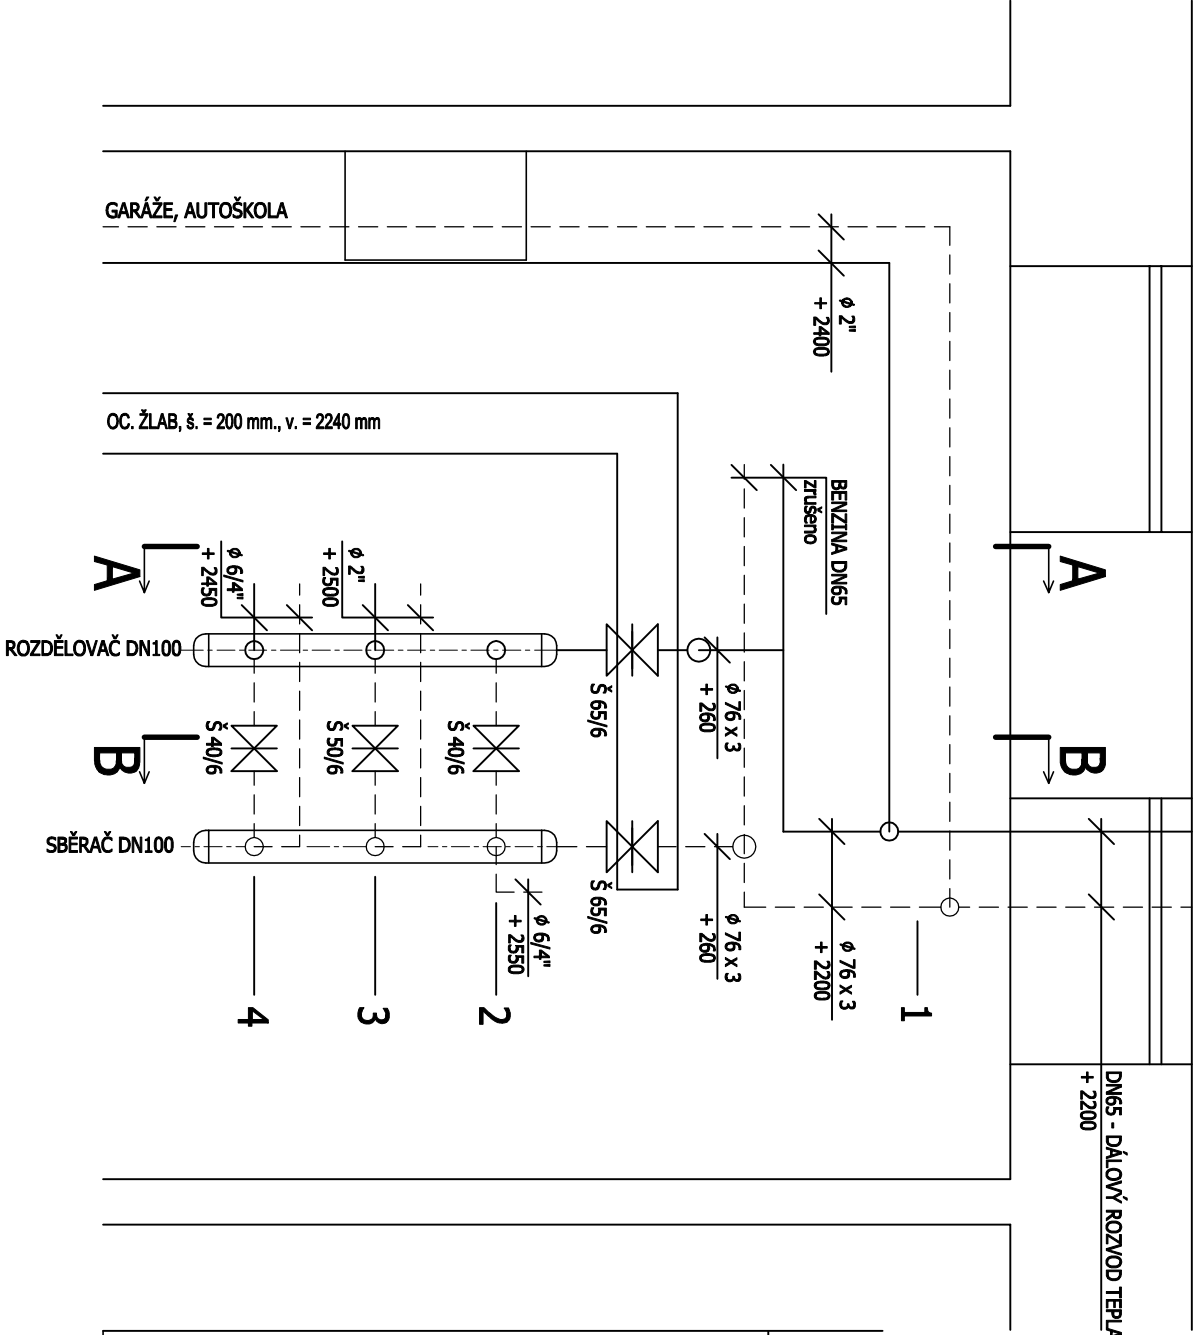

ŘEZ A - A ... 1 : 25

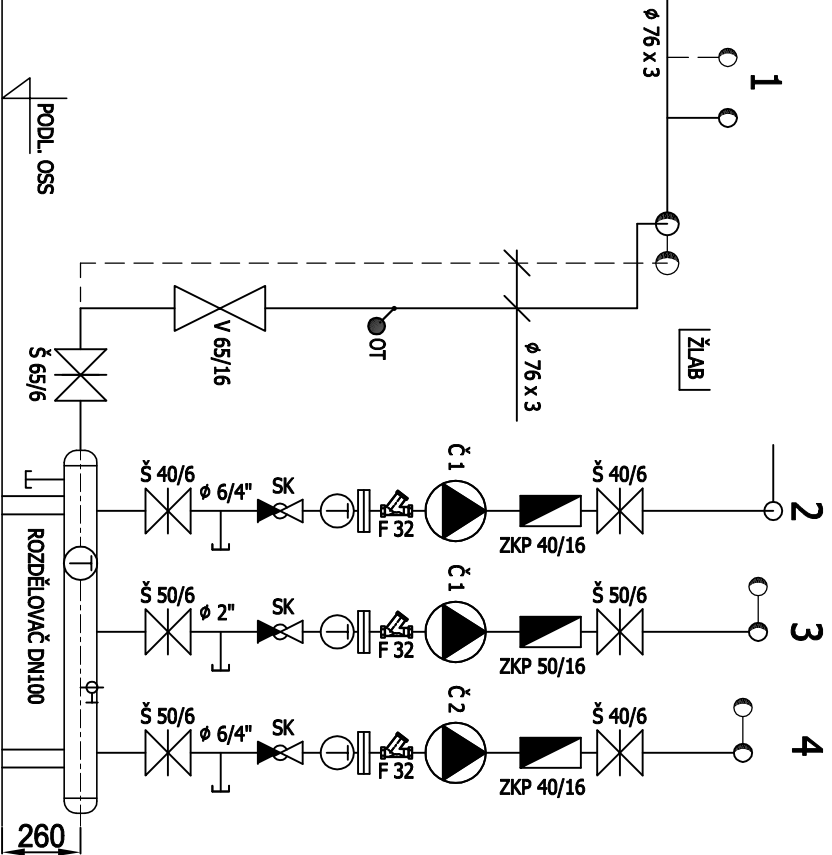

ŘEZ B - B ... 1 : 25

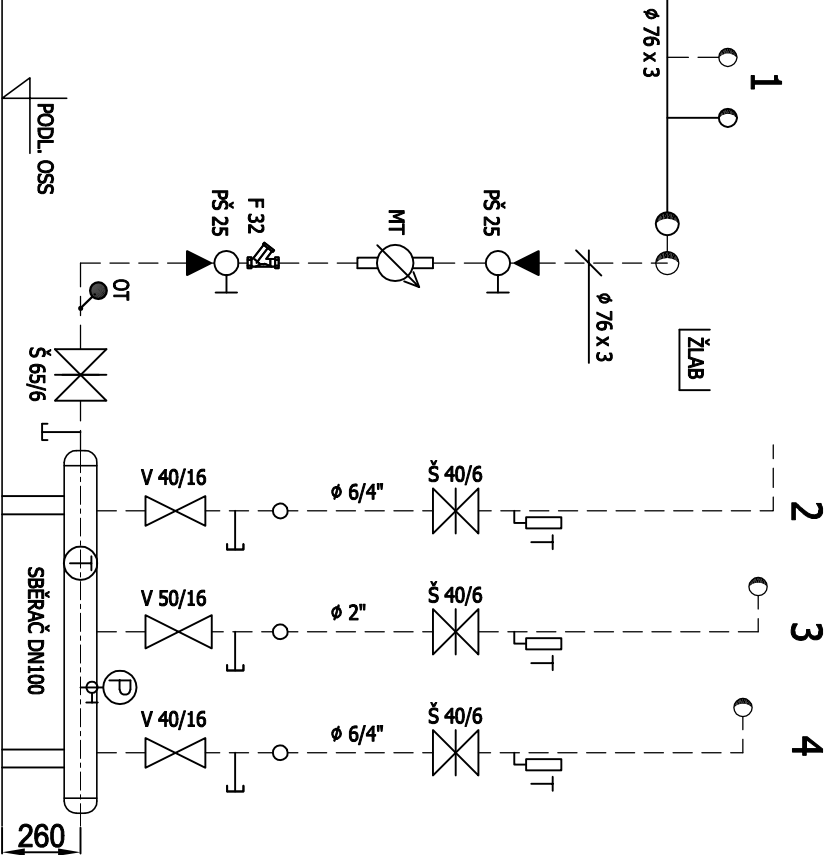

- SK SMĚŠOVACÍ Klapka MIX - AP, DN32 (KOMEX THERM)
- Č1 OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA 2L 32-60-180
- Č2 OBĚHOVÉ ČERPADLO UPS 32-55-180
- F VODNÍ FILTR - ZÁVITOVÝ
- V REGULAČNÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ
- T TEPELOMĚR ROHOVÝ / KRUHOVÝ VČ. TLAKOVÉ JIMKY
- P TLAKOMĚR D150
- Š ŠOUPÁTKOVÝ PŘÍRUBOVÝ UZÁVĚR
- ZKP ZPĚTNÁ Klapka PŘÍRUBOVÁ
- MĚŘÍČ TEPLOTA POLLUX B500 S PRŮTOKOMĚREM M-T, Qn 3,5
- MT ODPOROVÝ TEPELOMĚR MĚŘÍČE TEPLOTA
- OT

- 1 GARÁŽE, AUTOŠKOLA
- 2 SEVER - PŘÍZEMÍ + 1. PATRO
- 3 SUTERÉN - ŠOFERŮV, VRÁTNICE - SUTERÉN, NÁSTAVBA DISPEČINK
- 4 JIH - PŘÍZEMÍ + 1. PATRO

potrubí ÚT přívod - stávající
potrubí ÚT zpětné - stávající

SO - 03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ	
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE 469 638 324, mob. 776 333 723	
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o.
INVESTOR	Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Teplo 2141, 532 20 Pardubice
STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTIVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPMP
NÁZEV	PŮDORYS A ŘEZY - SOUČÁSNÝ STAV
ČÁST	STROJNĚTEPELNÁ
MĚŘÍTKO 1 : 25	
DATUM 02 / 2022	
Č. V. D1.4a / 2.01	